


《ばいじん》

単位 : g/m³N

測定日	田代環境プラザ 1号炉	地元協定値	国の基準値
H22. 4. 21	0.005 未満	0.02 以下	0.08 以下
H22. 8. 3	0.005 未満	0.02 以下	0.08 以下
H22. 12. 1	0.005 未満	0.02 以下	0.08 以下
H23. 4. 28	0.005 未満	0.02 以下	0.08 以下
H23. 8. 8	0.005 未満	0.02 以下	0.08 以下
H23. 12. 16	0.005 未満	0.02 以下	0.08 以下
H24. 5. 21	0.005 未満	0.02 以下	0.08 以下
H24. 5. 23 ~5. 24	0.005 未満	0.02 以下	0.08 以下
H24. 9. 4	0.005 未満	0.02 以下	0.08 以下

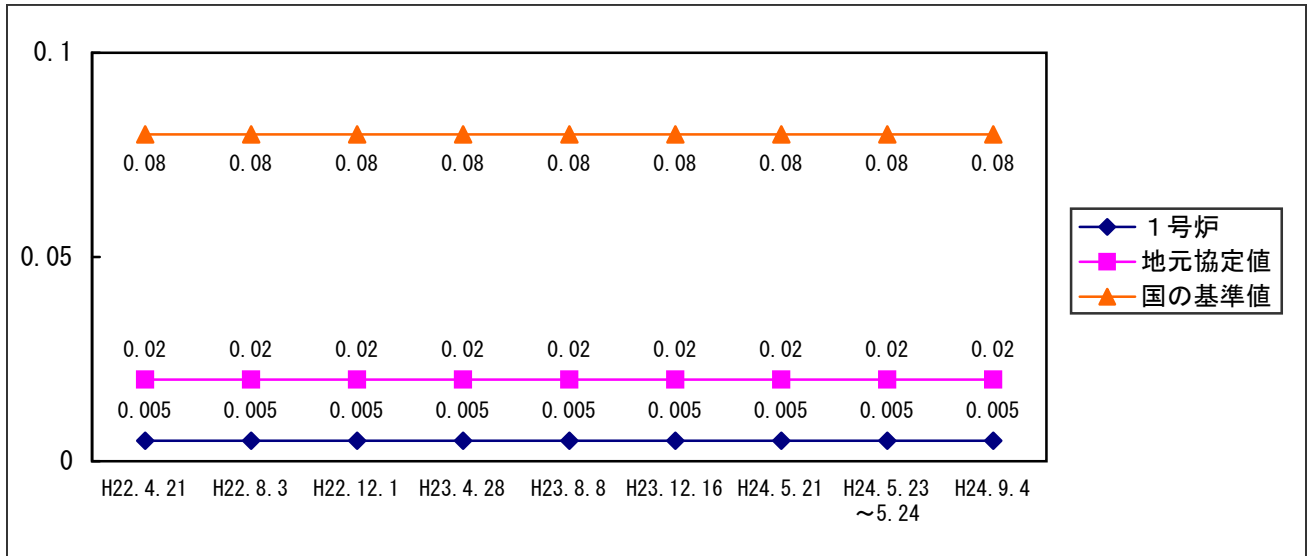

測定日	田代環境プラザ 2号炉	地元協定値	国の基準値
H22. 6. 16	0.005 未満	0.02 以下	0.08 以下
H22. 10. 5	0.005 未満	0.02 以下	0.08 以下
H23. 2. 2	0.005 未満	0.02 以下	0.08 以下
H23. 6. 24	0.005 未満	0.02 以下	0.08 以下
H23. 10. 11	0.005 未満	0.02 以下	0.08 以下
H24. 2. 23	0.005 未満	0.02 以下	0.08 以下
H24. 7. 26	0.005 未満	0.02 以下	0.08 以下
H24. 11. 1	0.005 未満	0.02 以下	0.08 以下

