


《ダイオキシン類》

単位：ng-TEQ/m³N

測定日	田代環境プラザ 1号炉	地元協定値	国の基準値
H22. 8. 3	0.00014	0.05 以下	1 以下
H22. 12. 1	0.000062	0.05 以下	1 以下
H23. 8. 8	0.00038	0.05 以下	1 以下
H23. 12. 16	0.00019	0.05 以下	1 以下
H24. 5. 21	0.0036	0.05 以下	1 以下
H24. 5. 23 ~5. 24	0.00032	0.05 以下	1 以下

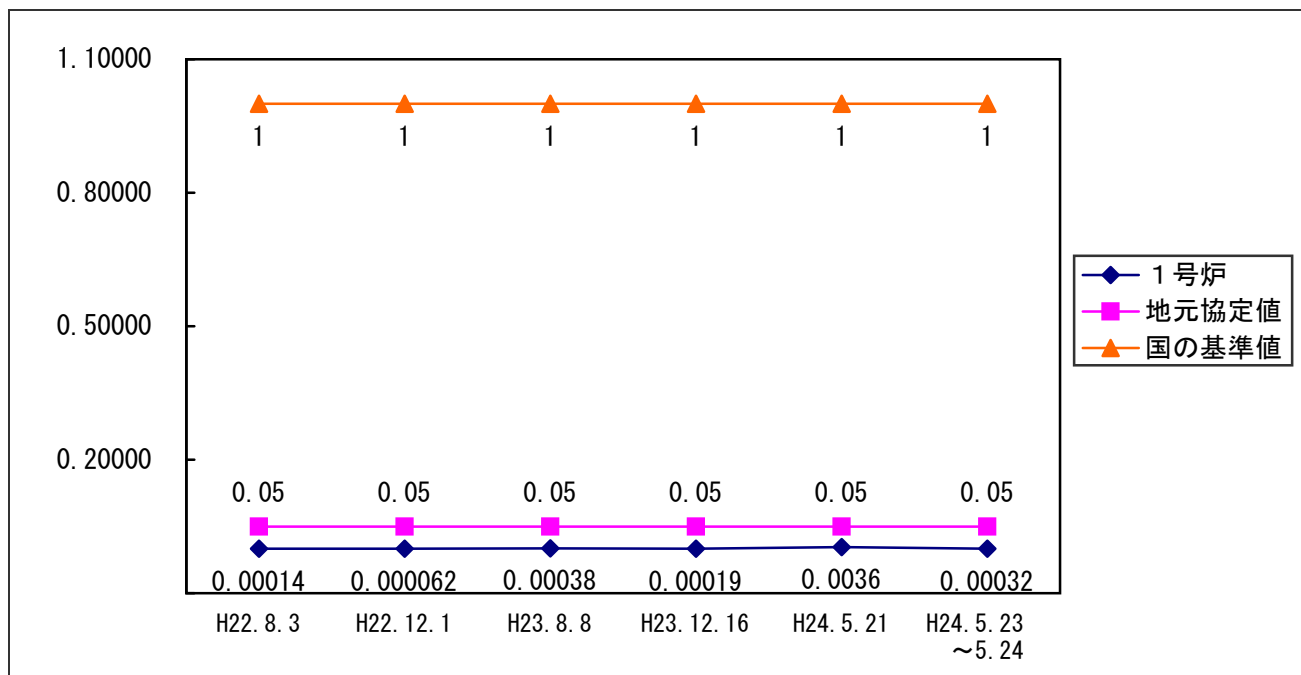

測定日	田代環境プラザ 2号炉	地元協定値	国の基準値
H22. 6. 16	0.00087	0.05 以下	1 以下
H23. 2. 2	0.0000027	0.05 以下	1 以下
H23. 6. 24	0.0021	0.05 以下	1 以下
H24. 2. 23	0.00019	0.05 以下	1 以下
H24. 7. 26	0.0014	0.05 以下	1 以下

