


# 《塩化水素》

単位：ppm

測定日	田代環境プラザ 1号炉	地元協定値	国の基準値
H22. 4. 21	17	40 以下	430 以下
H22. 8. 3	15 未満	40 以下	430 以下
H22. 12. 1	12 未満	40 以下	430 以下
H23. 4. 28	15 未満	40 以下	430 以下
H23. 8. 8	15 未満	40 以下	430 以下
H23. 12. 16	14	40 以下	430 以下
H24. 5. 21	14 未満	40 以下	430 以下
H24. 5. 23 ~5. 24	18	40 以下	430 以下
H24. 9. 4	27	40 以下	430 以下

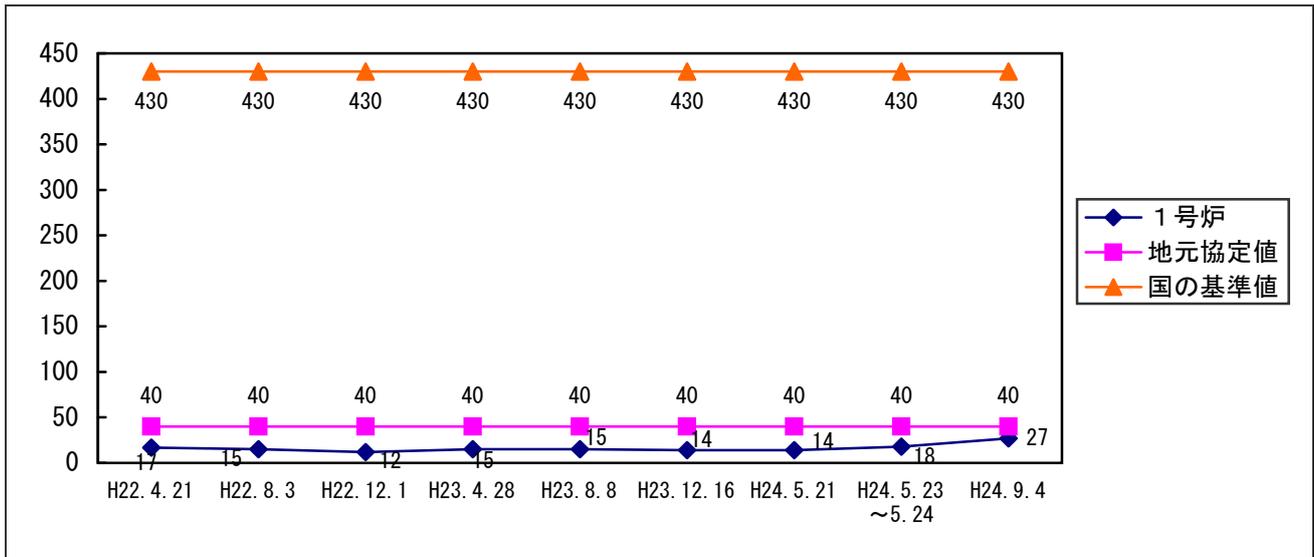

測定日	田代環境プラザ 2号炉	地元協定値	国の基準値
H22. 6. 16	14 未満	40 以下	430 以下
H22. 10. 5	14 未満	40 以下	430 以下
H23. 2. 2	14 未満	40 以下	430 以下
H23. 6. 24	15 未満	40 以下	430 以下
H23. 10. 11	15 未満	40 以下	430 以下
H24. 2. 23	14 未満	40 以下	430 以下
H24. 7. 26	23	40 以下	430 以下
H24. 11. 1	17	40 以下	430 以下

