


《窒素酸化物》

単位：ppm

測定日	田代環境プラザ 1号炉	地元協定値	国の基準値
H22. 4. 21	10	50 以下	250 以下
H22. 8. 3	25	50 以下	250 以下
H22. 12. 1	24	50 以下	250 以下
H23. 4. 28	24	50 以下	250 以下
H23. 8. 8	15	50 以下	250 以下
H23. 12. 16	20	50 以下	250 以下
H24. 5. 21	26	50 以下	250 以下
H24. 5. 23 ~5. 24	14	50 以下	250 以下
H24. 9. 4	31	50 以下	250 以下

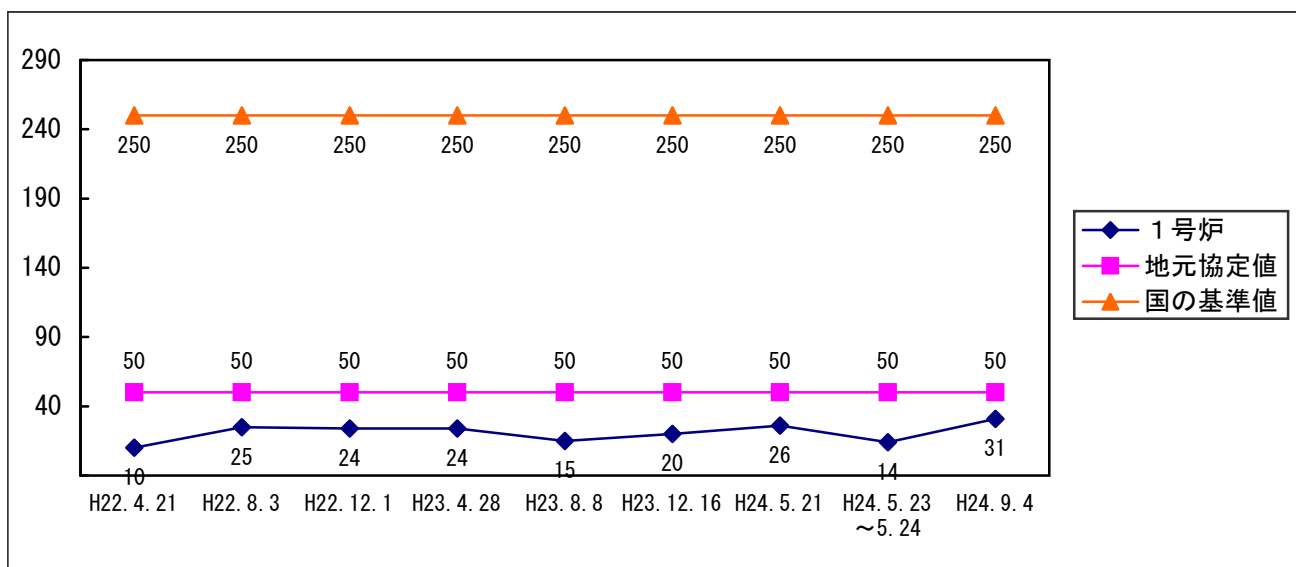

測定日	田代環境プラザ 2号炉	地元協定値	国の基準値
H22. 6. 16	14	50 以下	250 以下
H22. 10. 5	27	50 以下	250 以下
H23. 2. 2	14	50 以下	250 以下
H23. 6. 24	35	50 以下	250 以下
H23. 10. 11	14	50 以下	250 以下
H24. 2. 23	20	50 以下	250 以下
H24. 7. 26	13	50 以下	250 以下
H24. 11. 1	14	50 以下	250 以下

