


# 《硫黄酸化物》

測定日	田代環境プラザ 1号炉 (PPM)	地元協定値 (PPM)	田代環境プラザ 1号炉 (m <sup>3</sup> N/h)	国の基準値 (m <sup>3</sup> N/h)
H22. 4. 21	2 未満	20	0.029未満	79.7
H22. 8. 3	2	20	0.03 未満	79.3
H22. 12. 1	2	20	0.028未満	79.7
H23. 4. 28	2 未満	20	0.03 未満	76.7
H23. 8. 8	3	20	0.042	79.3
H23. 12. 16	2 未満	20	0.03 未満	77.6
H24. 5. 21	2	20	0.027	78.7
H24. 5. 23 ~5. 24	2	20	0.024	76.9
H24. 9. 4	2	20	0.026	78.4



測定日	田代環境プラザ 2号炉 (PPM)	地元協定値 (PPM)	田代環境プラザ 2号炉 (m <sup>3</sup> N/h)	国の基準値 (m <sup>3</sup> N/h)
H22. 6. 16	2 未満	20	0.03 未満	80.0
H22. 10. 5	2 未満	20	0.03 未満	78.7
H23. 2. 2	2 未満	20	0.03 未満	79.5
H23. 6. 24	2 未満	20	0.03 未満	77.1
H23. 10. 11	2 未満	20	0.03 未満	75.5
H24. 2. 23	2 未満	20	0.03 未満	77.2
H24. 7. 26	2 未満	20	0.03 未満	78.9
H24. 11. 1	2 未満	20	0.03 未満	79.6

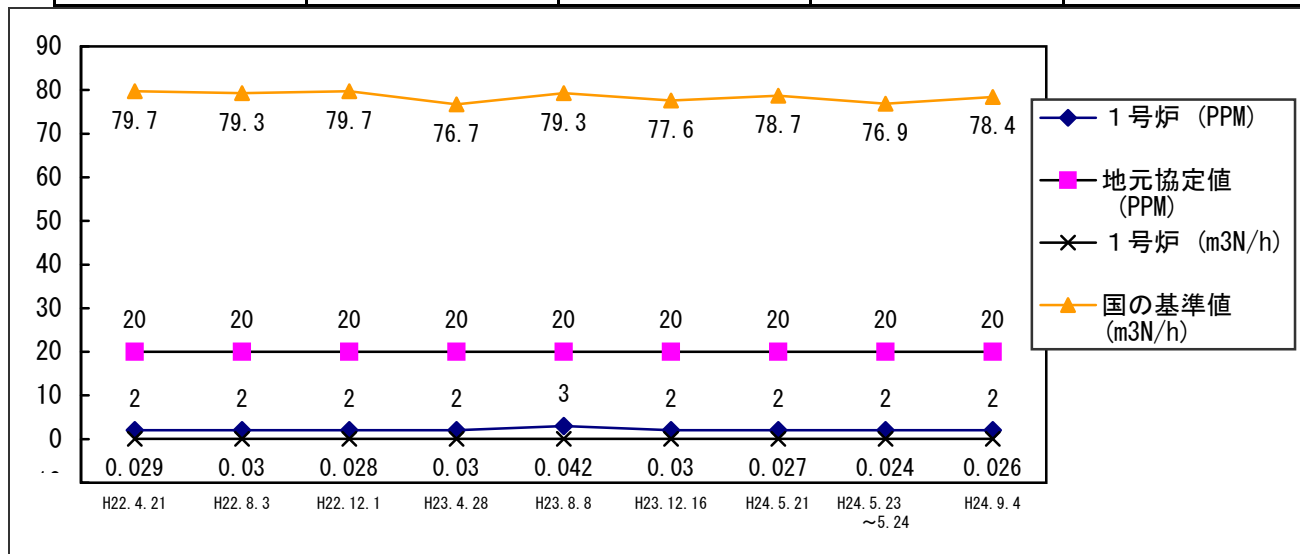