


島田市立図書館既設設備仕様書

1 ラック関連(島田図書館サーバ室に設置)

項番	型番	品名	数量	摘要
1	N8140-510	25Uラック(ブラック)	1	25Uサイズ・サーバ搭載する為のラック ※詳細については下記参照
2	N8140-97	汎用トレイ	1	ONUやルータを置くトレイ
3		免震ラック	1	

※既設ラックにサーバを搭載する場合は以下の要件を満たす必要があります。

- ①EIA規格の19型ラックマウント機器であること
- ②装置各部の寸法が下記を満たすこと

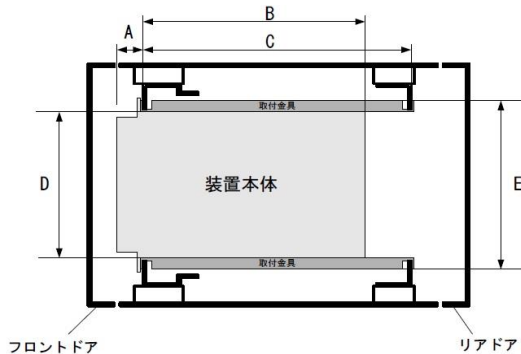

位置	説明	条件
A	前面の装置固定部分から飛び出し(取っ手等)	70mm以下
B	前面の装置固定部分から装置後端まで	750mm以下
C	取付金具(スライドレール等)の長さ	743mmに調節できること
D	装置横幅	450mm以下
E	取付金具横幅(ネジ等の突起部を含む)	485mm以下

- ③9.5mmの角穴に取り付け可能であること。または、装置のラック取付用ネジに合わせたコアナットがあること。
(M5ネジ以外のネジを使ってラックに固定する場合にはそれに合わせたコアナットが必要です。)

2 BDSゲート(金谷図書館に設置)

項番	型番	品名	数量	摘要
1		BDSゲート(2通路タイプ)	1	内田洋行製